


ホース格納箱の点検

西宮島区防災消火栓設置全図

- 消火栓+ホース格納箱設置
- 消火栓位置

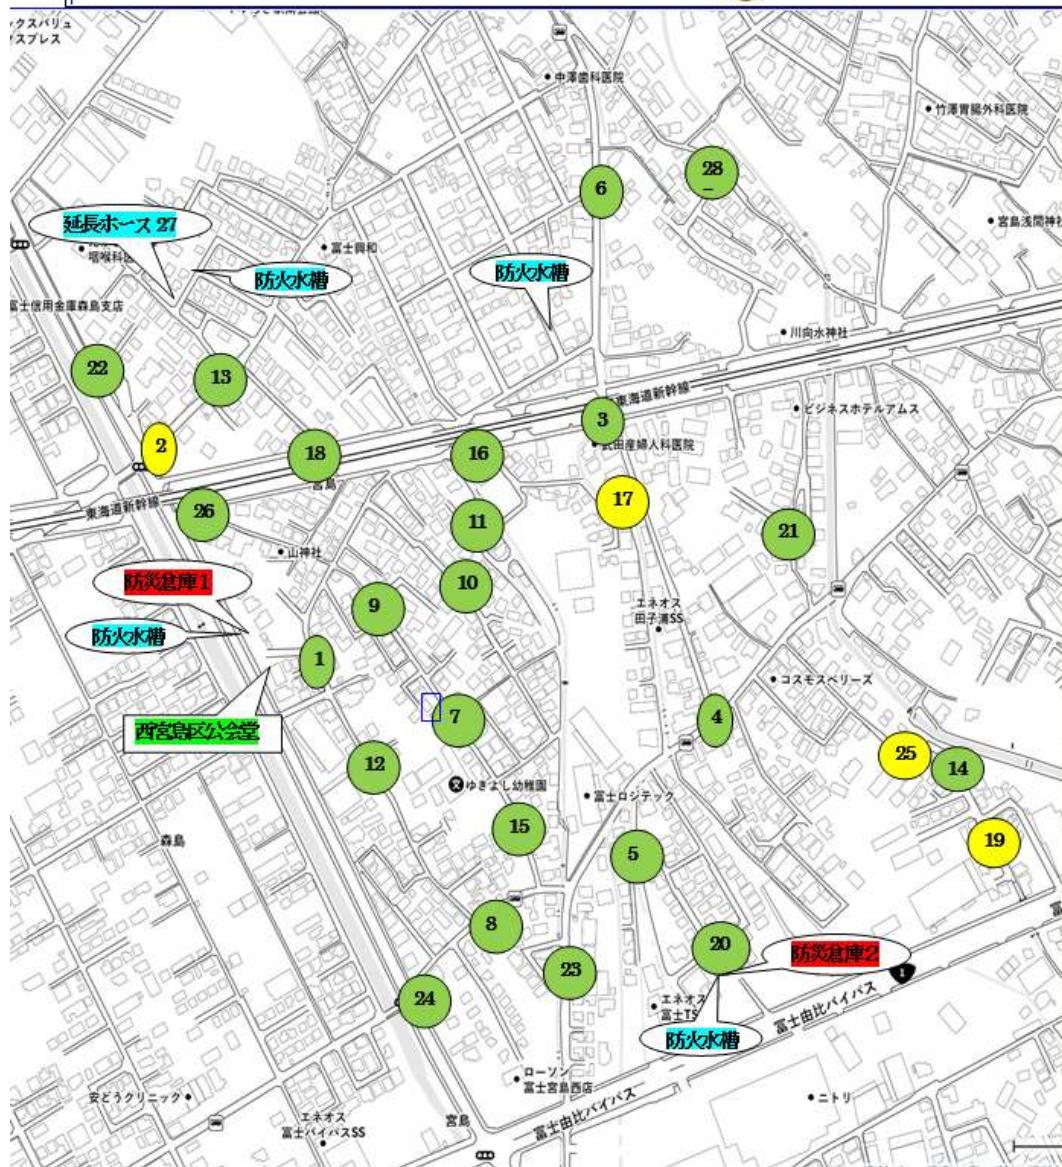

格納箱の備品

ホース3~4本
筒先
消火栓開閉工具



扉の開閉具合を確認します。



用具がそ
ろっている
かを確認し
ます。



ホースの
製造年を確
認します。



消火栓は
蓋の開閉を
確認します。

。 格納箱は、ほ
掃除し、ほい
こります。



蓋は、一
周まわし元に戻
します。





備品を元に
戻します。
ホースは向
きを変え
収納します。



扉を閉めて、点検終了です。



ホース格納箱は、
一ヵ所ずつ管理
シートを作成して、
管理します。

管理番号 1

設置場所 6班 公会堂入口

工具	1
筒先	1

ホース1	1991年製
ホース2	2012年製

ホース3	2012年製
ホース4	△

消火栓番号 17-14-B 丸型

